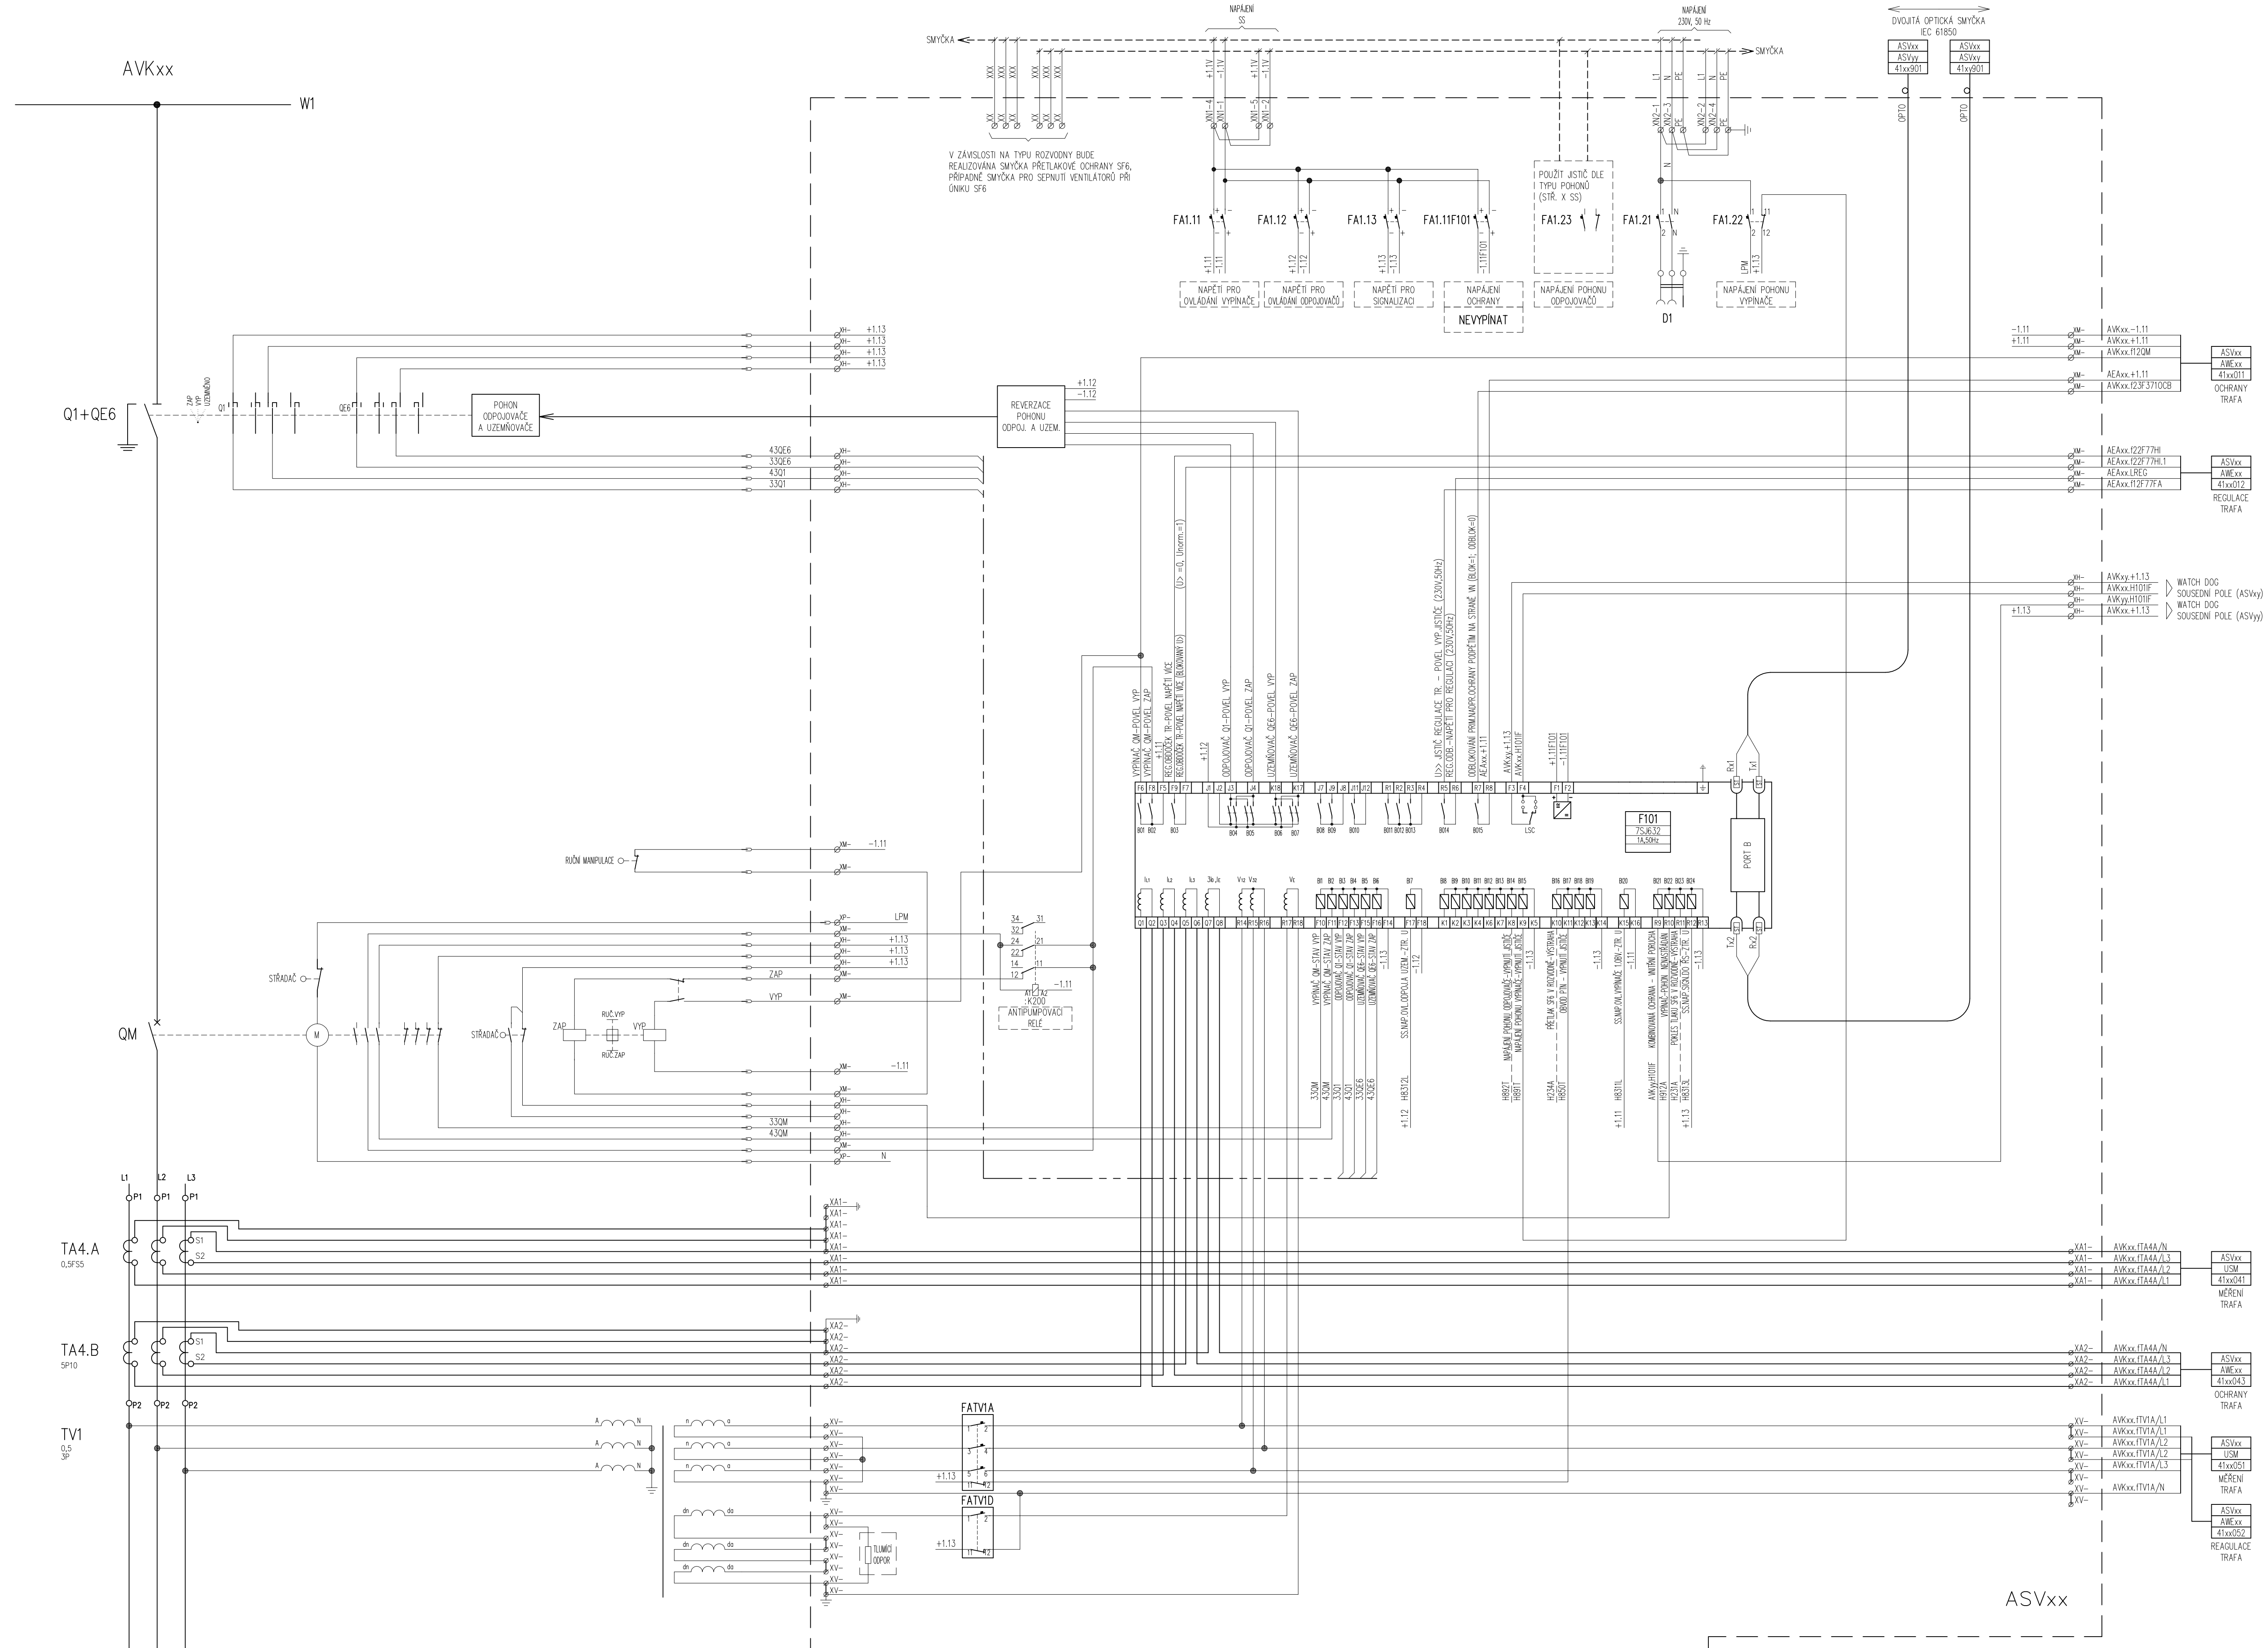

POZNÁMKA:
ČÁRKOVANĚ ZNAČENÉ PROPOJE DO V/V BUDOU VYUŽITY V ZÁVISLOSTI NA KONFIGURACI A TYPU ZAPOUZDŘENÉ ROZVODNY
LOGICKÁ OCHRANA ROZVODNY BUDE REALIZOVÁNA V RÁMCI DATOVÉ KOMUNIKACE

TENTO VÝKRES PLATÍ PRO STŘÍDAVÉ POHONY ODPOJOVAČŮ, PŘÍPADNĚ PRO STEJNOSMĚRNÉ POHONY, KDY JE POUŽIT PRO KAŽDÝ PRVEK SAMOSTATNÝ POHON NEBO JE K REVERZACI ZAPOTŘEBÍ VÍCE, NEŽ DVOU KONTAKTŮ (PŘEPÍNÁNÍ MOTORU+BUDÍCÍCH CÍVEK)

ČET TURNOV s.r.o.	NÁZEV ZAKÁZKY: Typová zapojení SKŘ rozvoden VVN a VN
PROJEKTANT: KLÁMRT P.	ČÍSLO ZAKÁZKY: 0901-20-01 · STUPEŇ: STUDIE · PROVOZNÍ SOUBOR: PS 30 · TŘÍDICÍ ZNAK: 30/xxx · DATUM: 11/08
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING KOUBA	NÁZEV: SMYČKOVÉ SCHÉMA OVLÁDÁNÍ A OCHRAN POLE PŘÍVODU VN – ZAPOUZDŘENÁ ROZVODNA 3.1.2 (SIEMENS)
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING DLASK	FILE: 311_TRAFO_SIE.DWG · MĚŘÍTKO: - · FORMÁT: A0/16xA4 · ARCH. ČÍSLO: E-0-5 · LIST · INDEX