

## SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Rok: 2022

Napětová hladina	nn	vn	vvv
Počet zákazníků [-]	314	173	0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	21 726	178 620	0
Délka kabelových vedení [km]	52,917	134,920	0
Délka venkovních vedení [km]	0	0	0

## 1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2022


§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad [-]	Výše vyplacených náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodržen				
			[-]	[%]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	25	0	0,00			
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	12	0	0,00			
7	výměny poškozené pojistky	0	0	0,00			
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0,00			
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0,00			
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	18	0	0,00			
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	13	0	0,00			
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodloužení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0	0,00			
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0,00			
15	výměny měřicího zařízení a vyrovnaní plateb	0	0	0,00			
16	předávání údajů o měření	6	6	100,00		330 000	
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0,00			
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0,00			

\* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

## 2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2022

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
	nn	vn	vvv	nn	vn	vvv	nn	vn	vvv
	SAIFI <sub>nn</sub>	SAIFI <sub>vn</sub>	SAIFI <sub>vvv</sub>	SAIDI <sub>nn</sub>	SAIDI <sub>vn</sub>	SAIDI <sub>vvv</sub>	CAIDI <sub>nn</sub>	CAIDI <sub>vn</sub>	CAIDI <sub>vvv</sub>
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	13,000	12,000	0,000	562,000	160,000	0,000	43,231	13,333	0,000
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	13,000	12,000	0,000	562,000	160,000	0,000	43,231	13,333	0,000
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho ostatní neplánovaná	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
plánovaná	11,000	1,000	0,000	4166,000	456,000	0,000	378,727	456,000	0,000
celkem - hladinové ukazatele	24,000	13,000	0,000	4728,000	616,000	0,000	197,000	47,385	0,000
celkem - systémové ukazatele		19,049			3279,937			172,181	

## 3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)

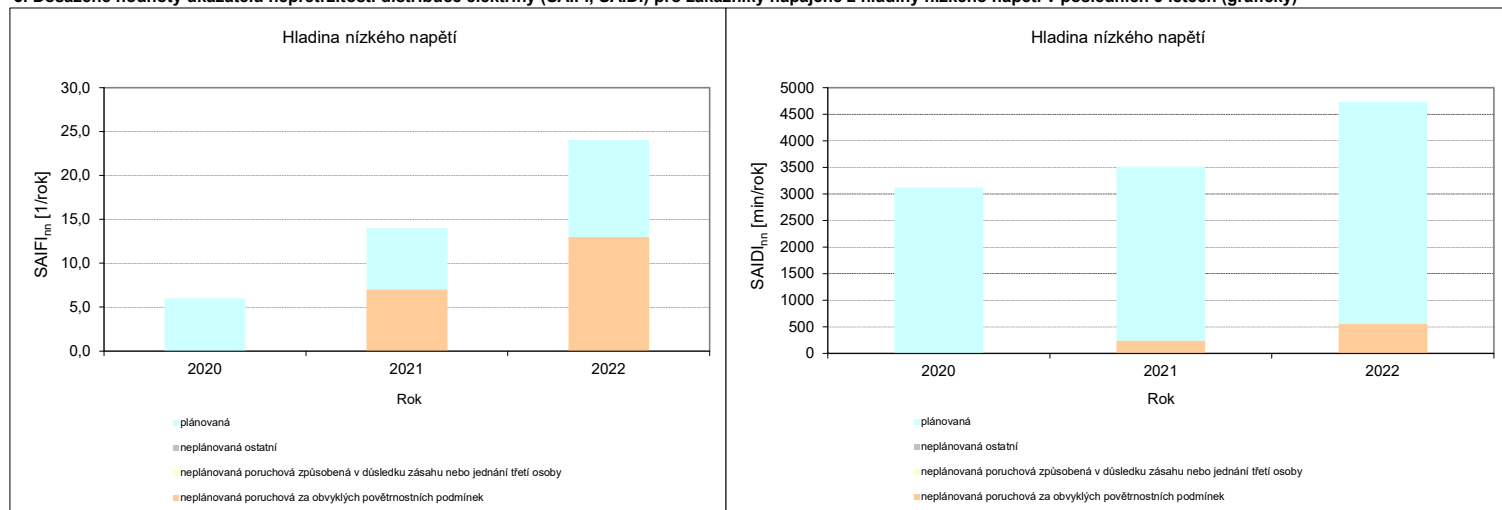

## 4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

- Vznik licence 1.7.2016 - původní provozovatel LDS ČEZ Distribuce, a.s.
- Rozšíření licence od 1.11.2016 - původní provozovatel STABRA CZ, s.r.o.
- Změna licence od 27.9.2019 (změna délky kabelových rozvodů)
- Změna licence od 1.1.2020 (rozšíření LDS - fúze sloučením)
- Změna licence od 17.9.2020 (změna délky kabelových rozvodů)
- Změna licence od 14.1.2021 (rozšíření LDS - vymezené území Řež)
- Změna licence od 27.7.2021 (změna délky kabelových rozvodů)