
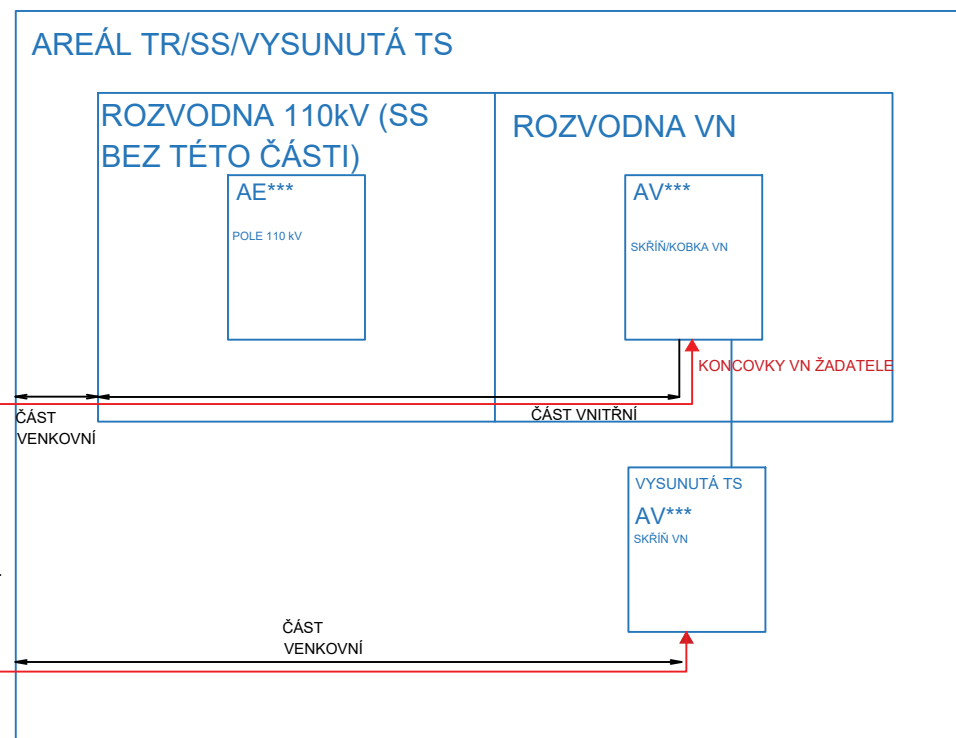


Připojení na hladině VN (rozvodna VN nebo spínací stanice SS nebo vysunutá TS)

DŘS ČEZ ESL ←

TR ČEZ ESL

TS Žadatele

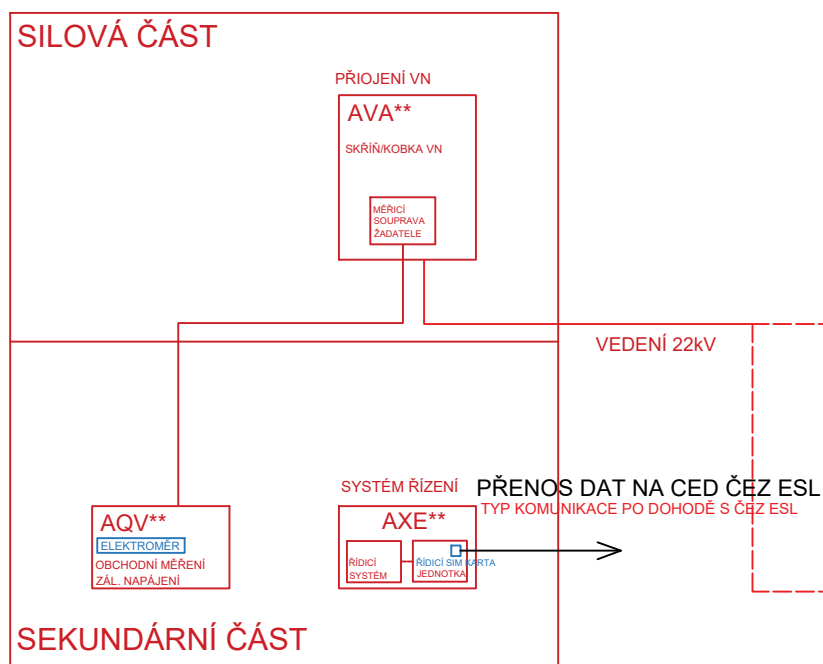

Modrá barva - zajišťuje a vlastní ČEZ ESL

Červená barva - zajišťuje a vlastní žadatel

VENKOVNÍ ČÁST PŘÍPOJENÍ 22kV (V PŘÍPADĚ DISTRIBUTORA - ZŘÍZENÍ VB ZAPISOVANÉ DO KN - GEOMETRICKÝ PLÁN / V OSTATNÍCH PŘÍPÁDECH JEDNORÁZOVÉ NÁJEMNÉ - ZÁKRES DO SITUACNÍHO VÝKRESU)