

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: ČEZ ESL, s.r.o.

Rok: 2025

Napětová hladina	nn	vn	vvn
Počet zákazníků [-]	4 075	43	0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	53 887	16 745	0
Délka kabelových vedení [km]	69,026	14,703	0
Délka venkovních vedení [km]	0	0	0

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2025


§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad [-]	Výše vyplacených náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodržen				
			[-]	[%]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	39	2	5,13			
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	38	0	0,00			
7	výměny poškozené pojistky	1	0	0,00			
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0,00			
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0,00			
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	8	0	0,00			
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	349	0	0,00			
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0	0,00			
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0,00			
15	výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0,00			
16	předávání údajů o měření	240	240	100,00		7 200 000	
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	5	0	0,00			
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0,00			

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2025

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIFI _{vvn}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	SAIDI _{vvn}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}	CAIDI _{vvn}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	14,000	25,000	0,000	2138,000	1872,000	0,000	152,714	74,880	0,000
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	14,000	1,000	0,000	2138,000	1258,000	0,000	152,714	1258,000	0,000
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho ostatní neplánovaná	0,000	24,000	0,000	0,000	614,000	0,000	0,000	25,583	0,000
plánovaná	38,000	0,000	0,000	14310,000	0,000	0,000	376,579	0,000	0,000
celkem - hladinové ukazatele	52,000	25,000	0,000	16448,000	1872,000	0,000	316,308	74,880	0,000
celkem - systémové ukazatele	51,718			16295,798			315,089		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)

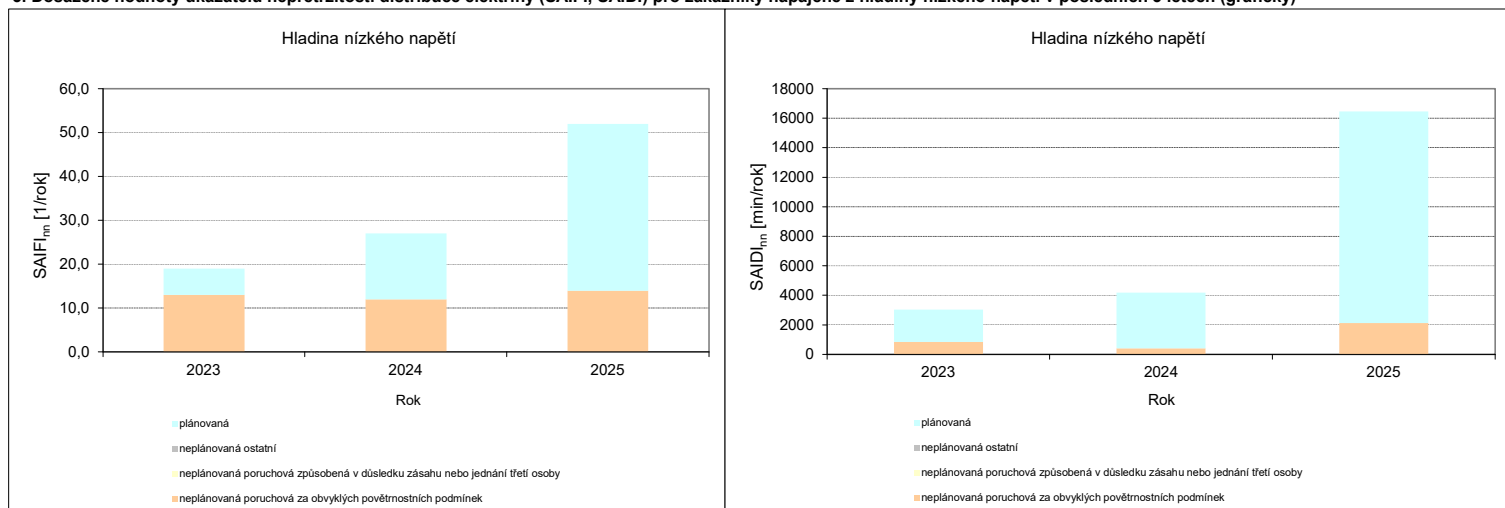

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

- Vznik licence 1.7.2016 - původní provozovatel LDS ČEZ Distribuce, a.s.
- Rozšíření licence od 1.11.2016 - původní provozovatel STABRA CZ, s.r.o.
- Změna licence od 27.9.2019 (změna délky kabelových rozvodů)
- Změna licence od 1.1.2020 (rozšíření LDS - fúze sloučením)
- Změna licence od 17.9.2020 (změna délky kabelových rozvodů)
- Změna licence od 14.1.2021 (rozšíření LDS - vymezené území Řež)
- Změna licence od 27.7.2021 (změna délky kabelových rozvodů)
- Fúze se společností ČEZ LDS od 1.1.2023